

INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

ENCLOSURES
ROZVODNICOVÉ SKŘÍŇE

RZE...

1




Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

2 DIMENSIONS [mm] ROZMĚRY [mm]

RZE-Z-...

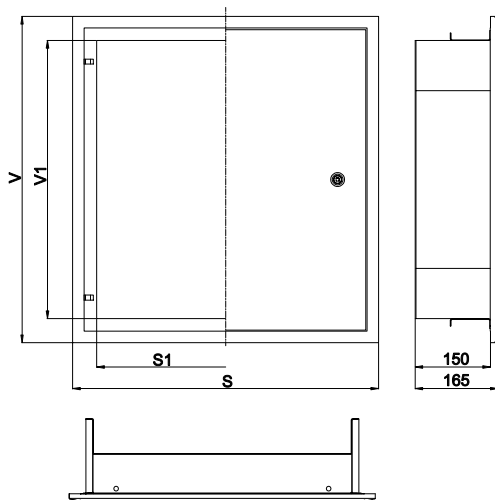

Type Typ	V [mm]	S [mm]	V1 Height for covering Výška pro zakrytí [mm]	S1 [mm]	Dimensions of the niche for walling Rozměry niky pro zazdění		
					Height Výška [mm]	Width Šířka [mm]	Depth Hloubka [mm]
RZE-Z-0606015	650	610	550	514	605	565	1)
RZE-Z-0806015	850		750		805		
RZE-Z-1206015	1250		1150		1205		
RZE-Z-1606015	1650		1550		1605		
RZE-Z-2006015	2050		1950		2005		
RZE-Z-0808015	850	810	750	714	805	765	
RZE-Z-1208015	1250		1150		1205		
RZE-Z-1608015	1650		1550		1605		
RZE-Z-2008015	2050		1950		2005		
RZE-Z-1610015	1650	1010	1550	914	1605	965	
RZE-Z-2010015	2050		1950		2005		
RZE-Z-1612015	1650	1210	1550	1114	1605	1165	
RZE-Z-2012015	2050		1950		2005		


1)

Hloubka niky je závislá na druhu osazení skříně

The depth of the niche depends on the type of cabinet installation

See: PLACEMENT OF ASSEMBLIES IN THE CABINET



Viz: UMÍSTĚNÍ SESTAV VE SKŘÍNI

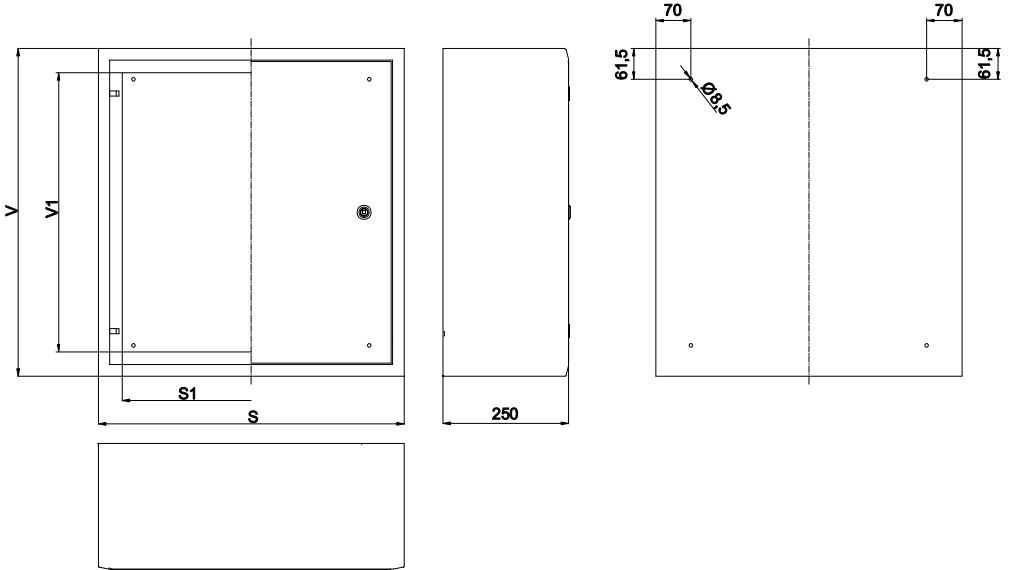3**DIMENSIONS [mm]****ROZMĚRY [mm]****RZE-N-...**

Type Typ	V [mm]	S [mm]	V1 Height for covering Výška pro zakrytí [mm]	S1 [mm]
RZE-N-0606025	653	610	550	514
RZE-N-0806025	853		750	
RZE-N-1206025	1 253		1 150	
RZE-N-1606025	1 653		1 550	
RZE-N-2006025	2 053		1 950	
RZE-N-0808025	853	810	750	714
RZE-N-1208025	1 253		1 150	
RZE-N-1608025	1 653		1 550	
RZE-N-2008025	2 053		1 950	
RZE-N-1610025	1 653	1 010	1 550	914
RZE-N-2010025	2 053		1 950	
RZE-N-1612025	1 653	1 210	1 550	1 114
RZE-N-2012025	2 053		1 950	


4 DOOR
DVEŘE

RZE-Z-...
RZE-N-...

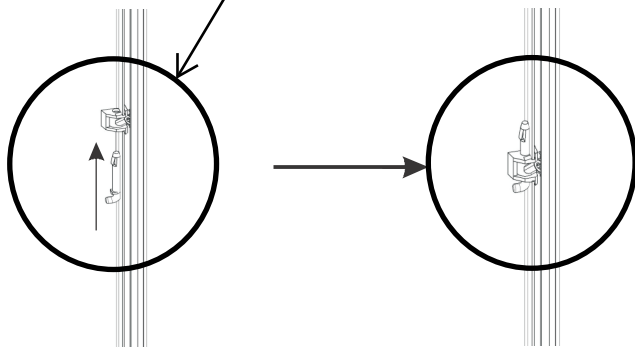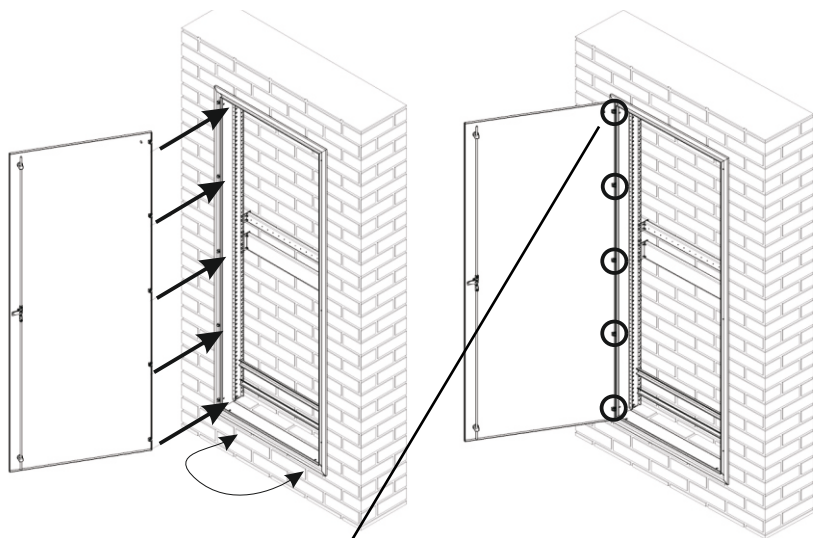


5 DIMENSIONS [mm]
ROZMĚRY [mm]

RZE-Z-...-EI30S

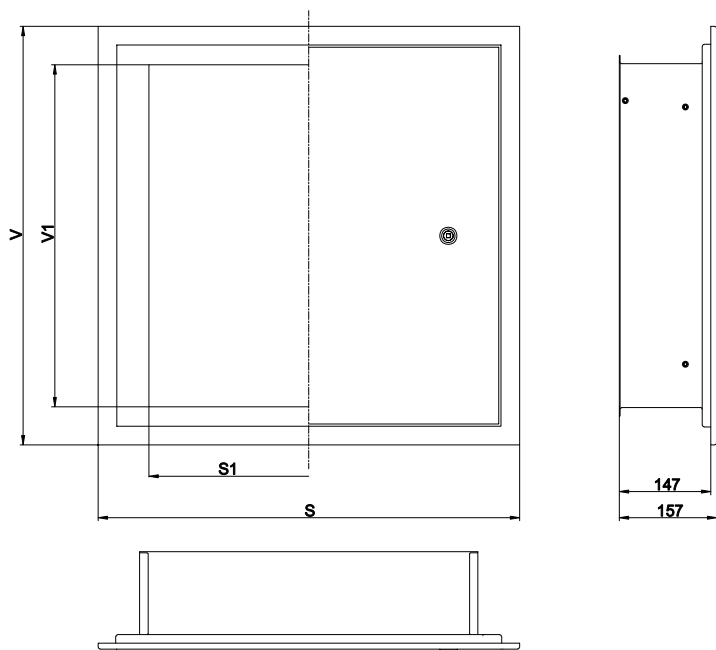

Type Typ	V [mm]	S [mm]	V1 Height for covering Výška pro zakrytí [mm]	S1 [mm]
RZE-Z-0606015-EI30S	673	678	550	514
RZE-Z-0806015-EI30S	873		750	
RZE-Z-1206015-EI30S	1 273		1 150	
RZE-Z-1606015-EI30S	1 673		1 550	
RZE-Z-2006015-EI30S	2 073		1 950	
RZE-Z-0808015-EI30S	873	878	750	714
RZE-Z-1208015-EI30S	1 273		1 150	
RZE-Z-1608015-EI30S	1 673		1 550	
RZE-Z-2008015-EI30S	2 073		1 950	
RZE-Z-1610015-EI30S	1 673	1 078	1 550	914
RZE-Z-2010015-EI30S	2 073		1 950	
RZE-Z-1612015-EI30S	1 673	1 278	1 550	1 114
RZE-Z-2012015-EI30S	2 073		1 950	

RZE-Z-...-EI30S

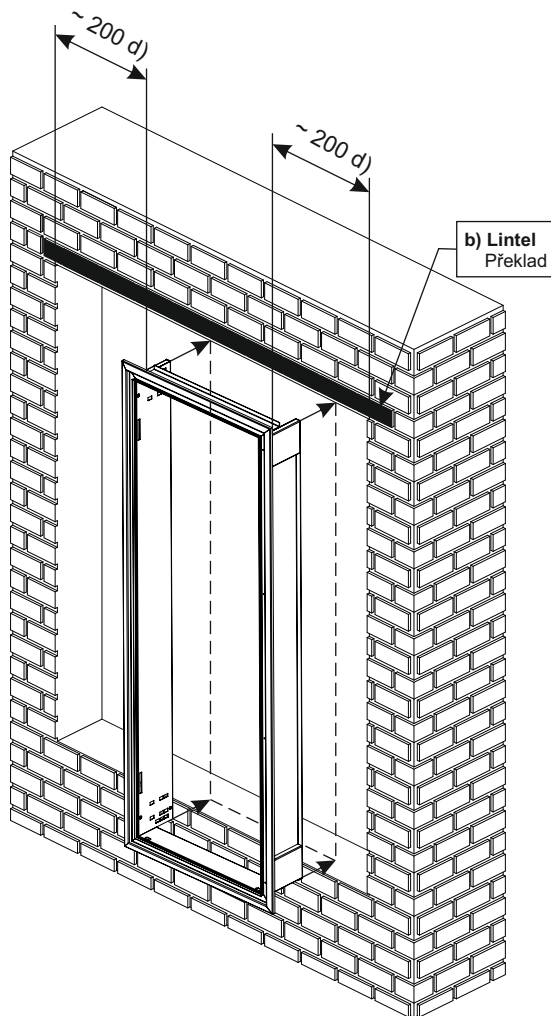

a) Fix the frame of the cabinet firmly into the wall with a minimum thickness (rigid support structure) of 150 mm. Fill completely around the perimeter with building material (mortar, i.e. wall up like e.g. door frames). Similarly, seal the masonry of the rear wall, the remaining walls of the niche and cable penetrations. Can not create gaps between the skeleton and the masonry so that the cabinet is sufficiently fixed and they are Sa/S200 parameters ensured.

b) Place a lintel above the cabinet.

c) Density of walls is minimum 650 kg/m³

d) Choose larger niche dimensions for easy enclosure integration. Location of the lintel, according to the regulation of its fixing.

a) Skelet skříně napevno osadit do zdi s minimální tloušťkou (tuhá podpěrná konstrukce) 150 mm. Po obvodu dokonale vyplnit stavebním materiálem (maltou, tj. zazdít jako např. zárubně dveří). Obdobně utěsnit zdivo zadní stěny, zbývajících stěn výklenku a kabelových průstupů. Nesmí vzniknout mezery mezi skeletem a zdívem, aby skříně byla dostatečně upevněna a byly zajištěny parametry Sa/S200.

b) Nad skříně umístit překlad.

c) Objemová hmotnost podpěrné konstrukce musí být min. 650 kg/m³

d) Rozměry niky volit větší pro snadné zazdění skříně. Umístění překladu, podle předpisu jeho upevnění.

e) Fixing or sealing the skeleton with polyurethane or other flammable foaming material is not permitted.

f) In order to comply with the parameters, it is not allowed to remove insulation layers in the door, make any changes to the cabinet and door skeleton structure, install elements on the door, mechanical door closers, etc.

g) The cabinet fire lock is only functional when the door is properly closed with a three-point locking device

h) If the above conditions are not met, the product will cease to function and the manufacturer will not be liable for any claims.

e) Není přípustné upevnění nebo utěsnění skeletu polyuretanovým nebo jiným hořlavým zpěňujícím materiálem.


f) Pro dodržení parametrů není přípustné snímat izolační vrstvy ve dveřích, provádět jakékoli změny konstrukce skeletu skříně a dveří, provádět montáž prvků na dveře, mechanických stavítek proti zavírání dveří apod.

g) Požární uzávěr skříně je funkční pouze při patřičně zavřených dveřích tříbodovým uzávěrem

h) Pokud nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, pozbývá výrobek funkčnosti a výrobce nenese žádnou odpovědnost za reklamace.


7 TRANSPORT PŘEPRAVA

RZE-Z-...-EI30S

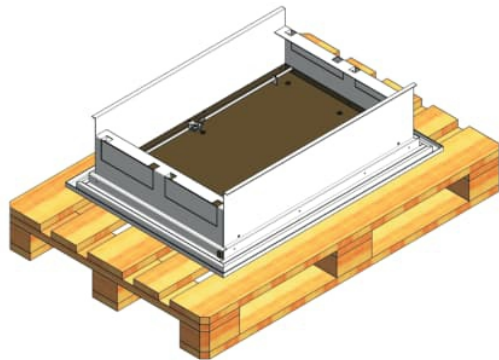


Modular system

Modulární systém

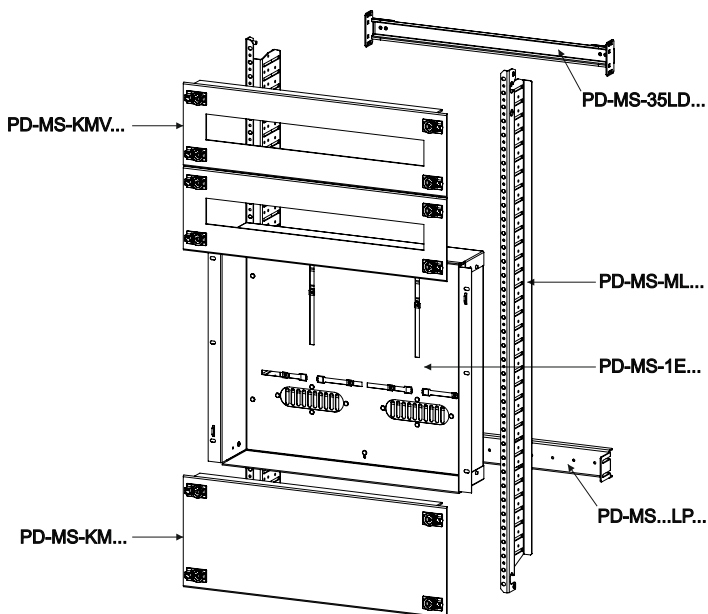

See Instruction for use L1V30974612A
 Viz Návod k použití L1V30974612A

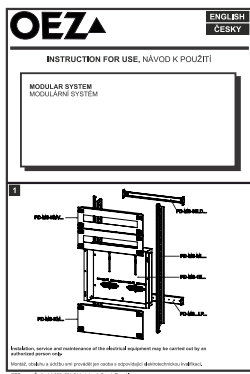



9 PLACEMENT OF ASSEMBLIES IN THE CABINET
UMÍSTĚNÍ SESTAV VE SKŘÍNI

RZE-Z...
RZE-Z-...EI30S

1. POSITION

2. POSITION

3. POSITION

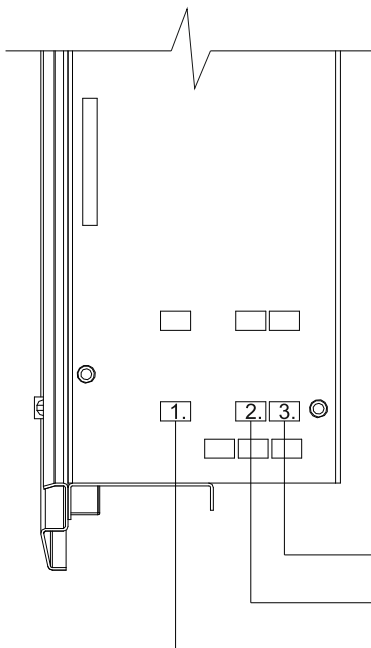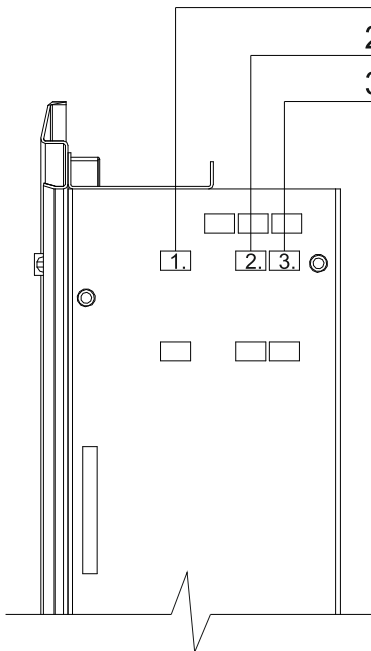

3. POZICE

2. POZICE

1. POZICE

RZE-N...



1. POSITION

2. POSITION

3. POSITION

4. POSITION

5. POSITION

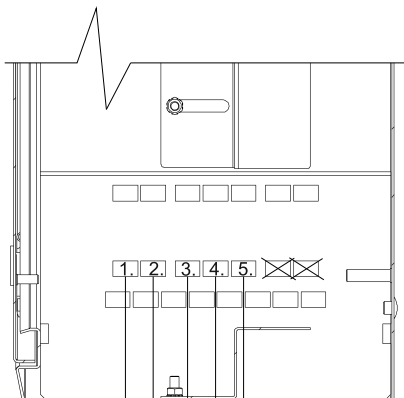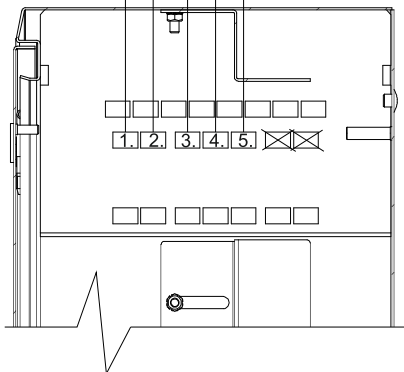

5. POZICE

4. POZICE

3. POZICE



2. POZICE

1. POZICE

RZE-Z...

RZE-Z...-EI30S

1. POSITION
1. POZICE

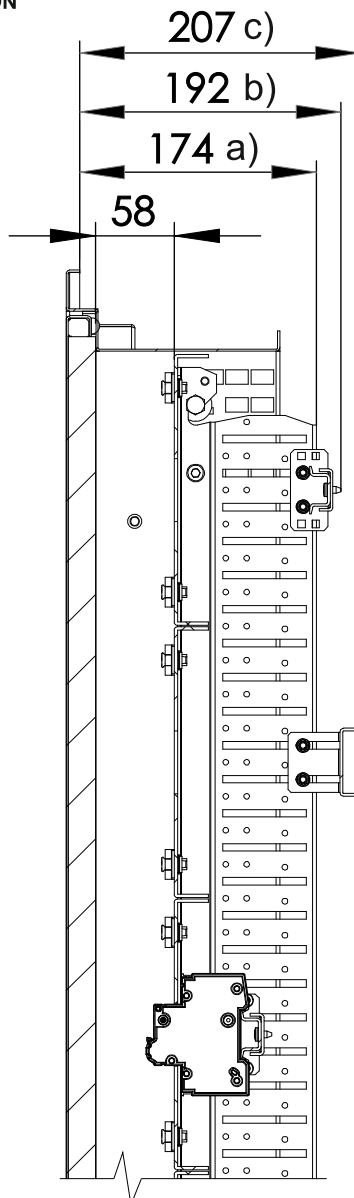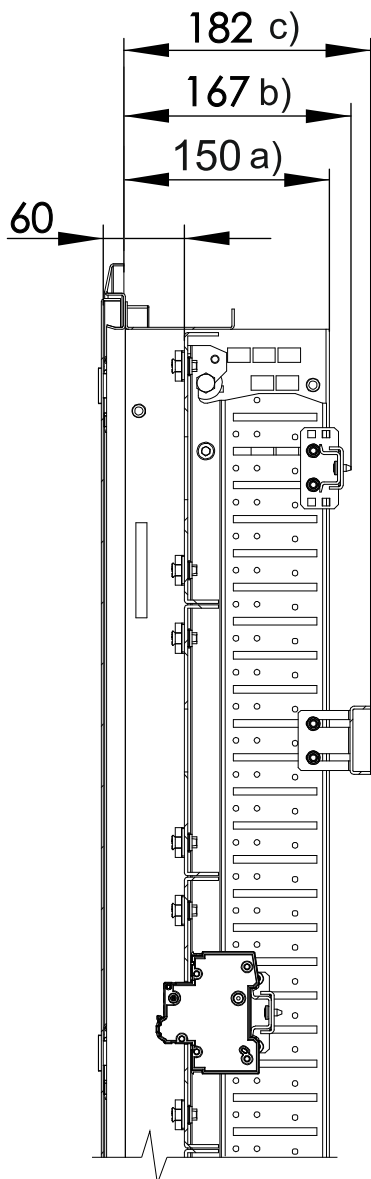


The depth of the switchboard to determine the depth of the niche:

- a) Installation of only modular devices
- b) Installation of devices on DIN rails in the maximum depth
- c) Installation of devices on device rails in the maximum depth

Hloubka rozváděče pro stanovení hloubky niky:


- a) Instalace pouze modulárních přístrojů
- b) Instalace přístrojů na DIN lišty v maximální hloubce
- c) Instalace přístrojů na přístrojové lišty v maximální hloubce

RZE-Z...

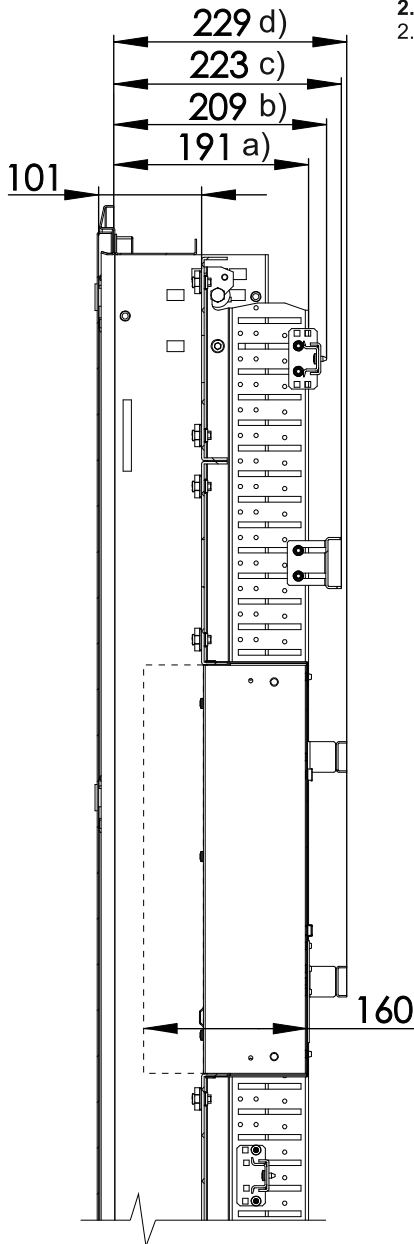

2. POSITION
2. POZICE

RZE-Z...-EI30S

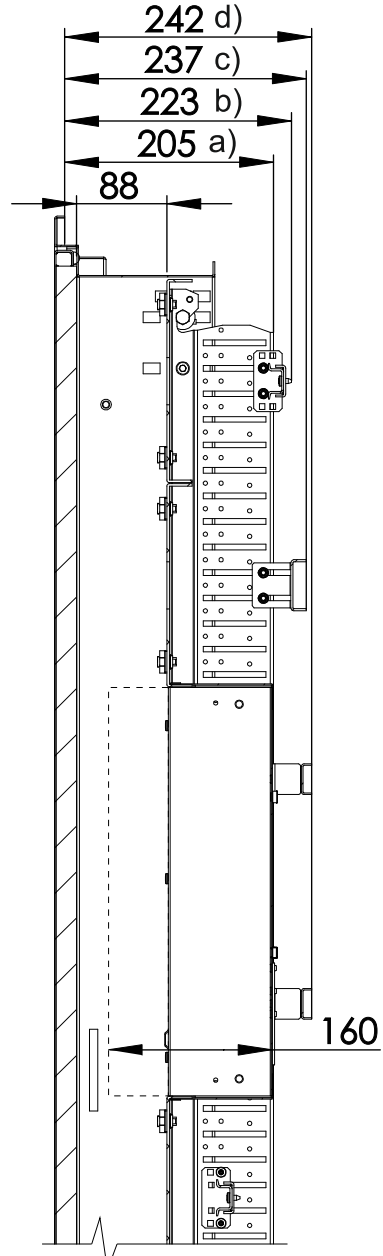

The depth of the switchboard to determine the depth of the niche:

- Installation of only modular devices
- Installation of devices on DIN rails in the maximum depth
- Installation of devices on device rails in the maximum depth
- Installation of the electrometer plates



Hloubka rozváděče pro stanovení hloubky niky:

- Instalace pouze modulárních přístrojů
- Instalace přístrojů na DIN lišty v maximální hloubce
- Instalace přístrojů na přístrojové lišty v maximální hloubce
- Instalace elektroměrové vany

RZE-Z...

RZE-Z...-EI30S

3. POSITION
3. POZICE

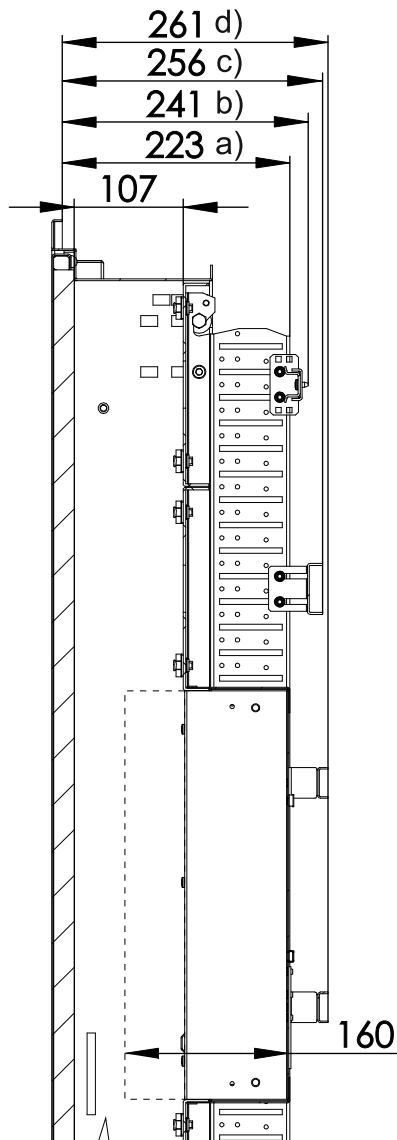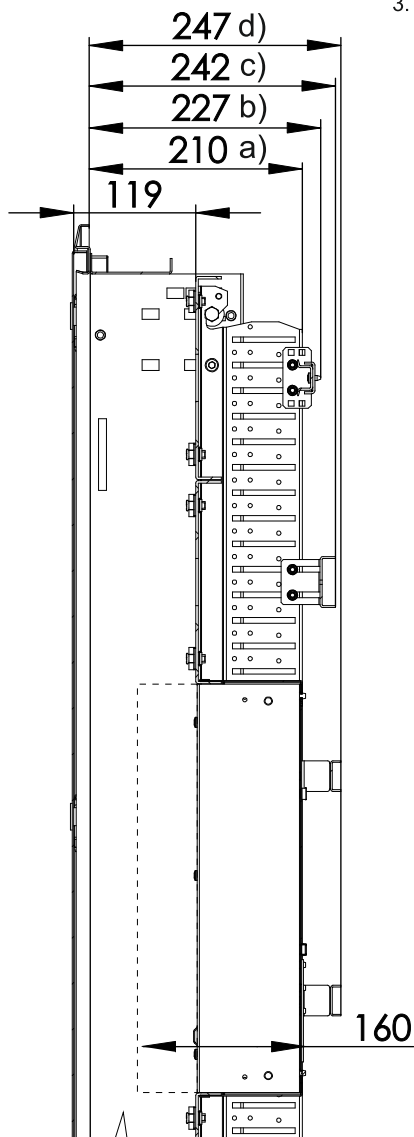

The depth of the switchboard to determine the depth of the niche:


- a) Installation of only modular devices
- b) Installation of devices on DIN rails in the maximum depth
- c) Installation of devices on device rails in the maximum depth
- d) Installation of the electrometer plates

Hloubka rozváděče pro stanovení hloubky niky:


- a) Instalace pouze modulárních přístrojů
- b) Instalace přístrojů na DIN lišty v maximální hloubce
- c) Instalace přístrojů na přístrojové lišty v maximální hloubce
- d) Instalace elektroměrové vany

RZE-N...


1. POSITION
1. POZICE

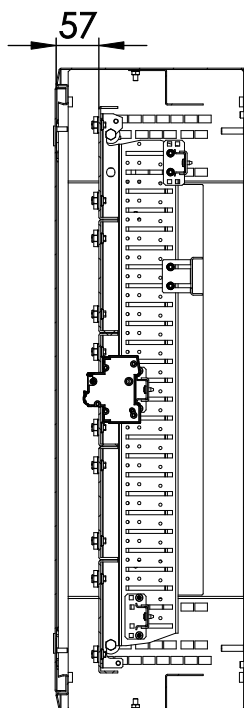

2. POSITION
2. POZICE

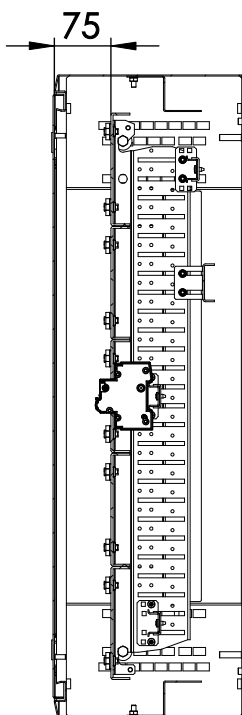


3. POSITION
3. POZICE

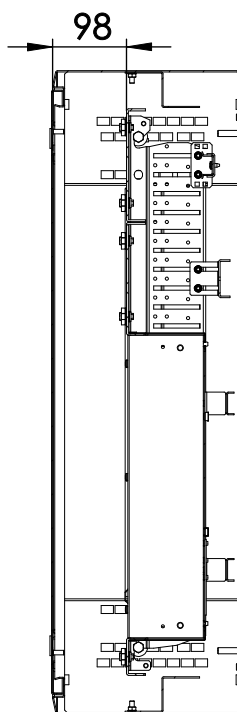


**MOUNTING WITH
ELECTROMETER
PLATES**
MONTÁŽ S
ELEKTROMĚROVOU
VANOU

RZE-N...

4. POSITION
4. POZICE

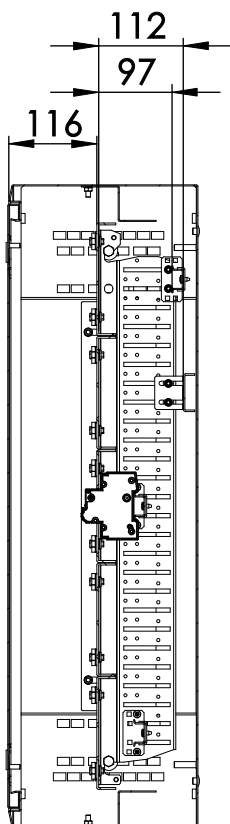

5. POSITION
5. POZICE

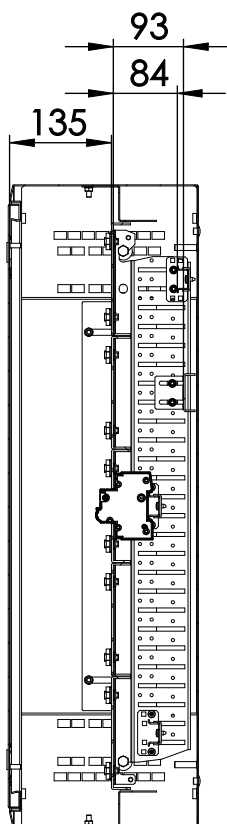

10

Only materials which have low adverse environmental impact and which not contain dangerous substances as specified in RHOS directive have been used in the product.

Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, které neobsahují zakázané nebezpečné látky dle RHOS.